

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 15

к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 № 542)

## А К Т

### о выполнении технических условий<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_ от « 12 » 10 20 18 г.

Московско – Павелецкая дистанция электроснабжения Московско-Павелецкой дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»,

(полное наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем ЭЧ-13

(сокращенное наименование сетевой организации)

в лице Косарева Максима Анатольевича, действующего

(ф.и.о. лица – представителя сетевой организации)

на основании Доверенности ТЭ-500/Т от 01.11.16г., с одной стороны,

(устава, доверенности, иных документов)

и СНТ «Вельяминово – Зил»

(полное наименование заявителя – юридического лица, ф.и.о. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем СНТ «Вельяминово – Зил»,

(сокращенное наименование заявителя)

в лице Зыкова Алексея Александровича,

(ф.и.о. лица – представителя заявителя)

действующего на основании устава,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

№1464-04-16/Моск от

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 31.05.16г

№1464-04-16/Моск

к договору о технологическом присоединении от от 31.05.16г

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) 533 кВт, в том числе:

присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 150 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 383 кВт<sup>2</sup>.

Категория надежности электроснабжения третья кВт.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя  
**ЛР РЛНД-10/400, провод ААБл-10 3x120, СИП 3 1x50, КТП2-160 кВА, КТП1-400 кВА, т/т 500/5 № 54824, №54818, №54828, счетчик электроэнергии ПСЧ- 4ТМ 05 МК.04 №1108160252 и т/т 300/5 KNUM 2023 №074664.**

(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице \_\_\_\_\_

(должностное лицо сетевой организации)

с участием <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий  
№ 1464-04-16/Моск от 31.05.16г к договору о технологическом присоединении  
№ 1464-04-16/Моск от 31.05.16г.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

**оп. №75, провод СИП 3 1x50, ЛР РЛНД-10/400, провод ААБл-10 3x120, КТП2-160 кВА, КТП1-400 кВА, т/т 500/5 № 54824, №54818, №54828, счетчик электроэнергии ПСЧ- 4ТМ 05 МК.04 №1108160252 и т/т 300/5 KNUM 2023 №074664.**

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:


(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены

7. Прочие отметки:

Должностное лицо  
сетевой организации

**Начальник ЭЧ-13:**

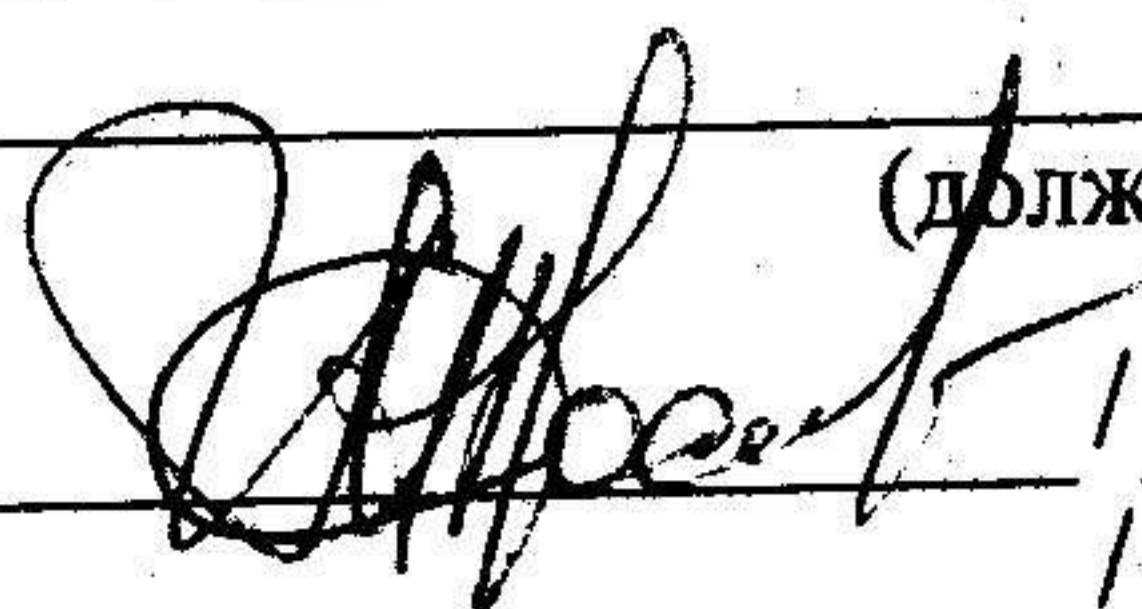

(должность)

**Косарев М.А.**

(подпись)

(ф.и.о.)

Заявитель (уполномоченный  
представитель заявителя)

**Председатель СНТ:**



(должность)

**Зыков А.А.**

(ф.и.о.)

Должностное лицо субъекта  
оперативно-диспетчерского  
управления <sup>4</sup>

(должность)